

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

---



№ 16081 от 14 февраля 2023 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

**Трансформатор тока ТРУ 40.23 № 1VLT5122037547**

Производитель:

**«ABB s.r.o. PPMV Brno», Чехия**

Выдан:

**Представительству «Riko industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.»  
(Республика Словения) в Республике Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь**

Документ на поверку:

**ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений.  
Трансформаторы тока. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **96 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14.02.2023 № 10

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
 приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений  
 от 14 февраля 20 23 г. № 16081

Наименование типа средств измерений и их обозначение:  
 Трансформатор тока ТРУ 40.23 № 1VLT5122037547.

Назначение и область применения:

Трансформатор тока ТРУ 40.23 № 1VLT5122037547 (далее – трансформатор тока) предназначен для масштабного преобразования силы переменного тока высокого фазного напряжения в силу тока, пригодную для передачи сигналов измерительной информации приборам измерения, учета, устройствам защиты и управления в электросетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц.

Область применения – энергетика.

Описание:

Принцип действия трансформатора тока основан на преобразовании тока, протекающего по первичной обмотке, в токи, имеющие существенно меньшие пропорциональные значения, протекающие по вторичным обмоткам. Трансформатор тока содержит первичную обмотку, проходящую через магнитопровод. На каждом магнитопроводе расположена одна вторичная обмотка. Магнитопровод с обмотками залит эпоксидным компаундом, образующим изоляционный корпус трансформатора.

Трансформатор тока имеет три вторичные обмотки. Обмотки № 1 и 2 предназначены для измерения и учета, обмотка № 3 – для цепей защиты. Трансформатор тока имеет опорную конструкцию. Для его крепления в основании имеются четыре монтажных отверстия. Для предотвращения несанкционированного доступа, в конструкции трансформатора предусмотрена возможность пломбировки крышки клеммной коробки.

Фотографии общего вида трансформатора тока приведены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена в приложении 3.

Обязательные метрологические требования: указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование  | Значение  |
|---|-----------|
| Номинальное (наибольшее) рабочее напряжение, кВ                                       | 10 (12)   |
| Номинальный первичный ток, А  | 300 - 600 |
| Номинальный вторичный ток, А  | 5         |
| Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности $\cos\varphi_2 = 0,8$ ), В·А |           |
| - основной вторичной обмотки  | 5 - 5     |
| - дополнительной вторичной обмотки  | 10 - 20   |
| - вторичной обмотки для защиты  | 20 - 40   |
| Класс точности по ГОСТ 7746-2015  |           |
| - основной вторичной обмотки  | 0,2S      |
| - дополнительной вторичной обмотки  | 0,5       |
| - вторичной обмотки для защиты  | 5P        |
| Номинальная частота, Гц   | 50        |

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: указаны в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование   | Значение               |
|--|------------------------|
| Номинальный коэффициент безопасности основной вторичной обмотки      | 5                      |
| дополнительной вторичной обмотки                                     | 5                      |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток защиты            | 10                     |
| Диапазон температуры окружающего воздуха в условиях эксплуатации, °С | от минус 25 до плюс 40 |
| Габаритные размеры (высота×ширина×длина), мм                         | 248×148×335            |
| Масса, кг, не более  | 32                     |
| Средний срок службы, лет, не менее                                   | 30                     |

Комплектность: приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование                                  | Количество |
|---|------------|
| Трансформатор тока ТРУ 40.23 № 1VLT5122037547 | 1          |
| Паспорт                                       | 1          |

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта.

Поверка осуществляется по ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений:

ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

Техническая документация производителя (паспорт).

методику поверки:

ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование и тип средств поверки  |
|---|
| Прибор сравнения КНТ 07   |
| Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-А   |
| Магазин нагрузок СА5020   |
| Источник силы переменного тока  |
| Термогигрометр UNITESS THB 1  |
| Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик установки с требуемой точностью. |

Идентификация программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует.

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: трансформатор тока ТРУ 40.23 № 1VLT5122037547 соответствует требованиям ГОСТ 7746-2015 и технической документации производителя (паспорт).

Производитель средства измерений:

«ABB s.r.o. PPMV Brno», Чехия.

Vídeňská 117, 619 00, Brno, Česká republika

Telefon: + 420 547 152 111

e-mail: [kontakt@cz.abb.com](mailto:kontakt@cz.abb.com)

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений:  
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»

Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

телефон: +375 17 374-55-01, факс: +375 17 244-99-38

e-mail: [info@belgim.by](mailto:info@belgim.by)

- Приложение:
1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.
  2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.
  3. Схема пломбировки от несанкционированного доступа на 1 листе.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

Приложение 1  
(обязательное)

Фотографии общего вида средства измерений

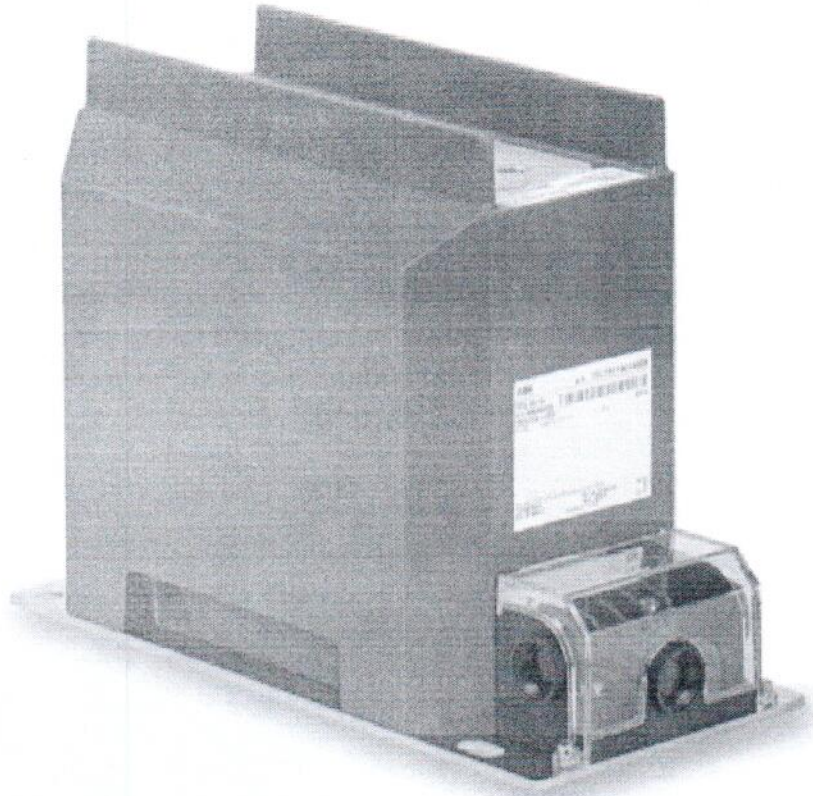


Рисунок 1.1 – Фотография общего вида трансформатора тока  
TRU 40.23 № 1VLT5122037547



Рисунок 1.2 – Фотография маркировки трансформатора тока  
TRU 40.23 № 1VLT5122037547

Приложение 2  
(справочное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений  
Знак поверки наносится на свидетельство о государственной поверке.

Приложение 3  
(справочное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Место пломбировки от несанкционированного доступа

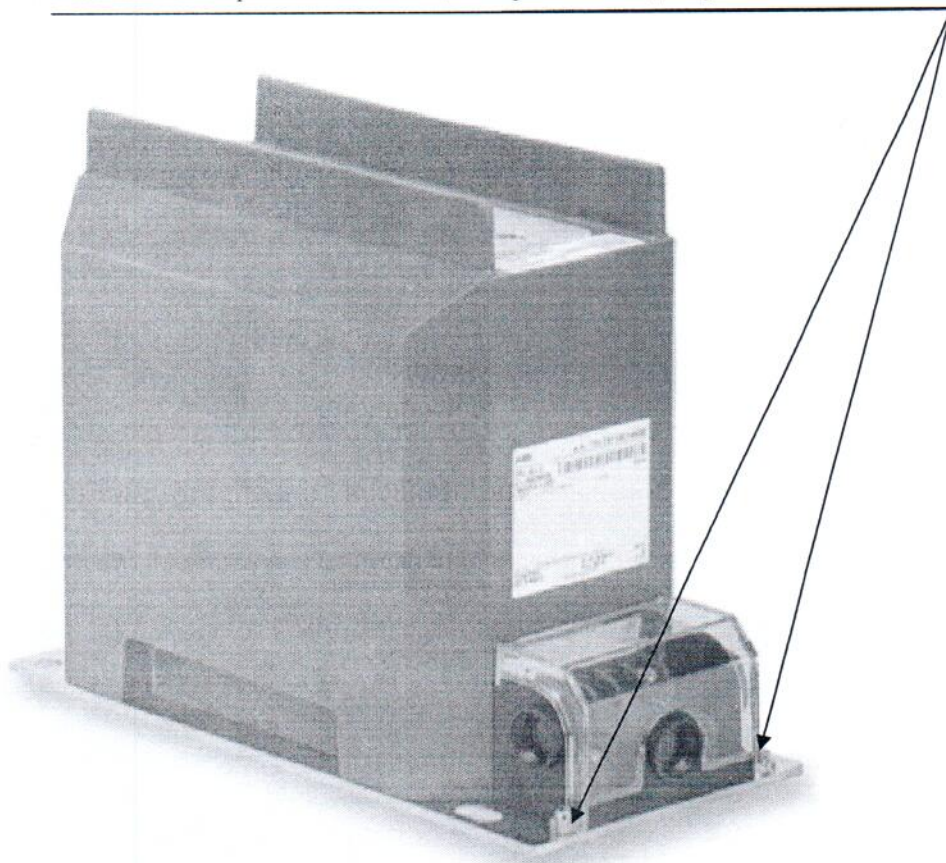


Рисунок 3.1 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа