

СЕРТИФИКАТ  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 17857 от 6 августа 2024 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:  
**Трансформатор тока LMQB-145 № DH23010033**

Производитель:  
**«ABB Jiangsu Jingke Instrument Transformer Co., Ltd», Китай**

Выдан:  
**Представительству ООО «Riko industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o.»  
(Республика Словения) в Республике Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь**

Документ на поверку:  
**ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений.  
Трансформаторы тока. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками: **96 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 06.08.2024 № 86  
Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**  
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений  
от 6 августа 2024 г. № 14854

Наименование типа средств измерений и их обозначение:  
Трансформатор тока LMQB-145 № DH23010033

Назначение и область применения:

Трансформатор тока LMQB-145 № DH23010033 (далее – трансформатор тока) предназначен для масштабного преобразования переменного тока и передачи сигналов измерительной информации устройствам защиты и управления в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.

Область применения – энергетика.

Описание:

Трансформатор тока представляет собой модуль комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ), состоящий из трех шинопроводов, выполняющих роль первичной обмотки для группы встроенных трансформаторов тока. Группа встроенных трансформаторов тока представляет собой тороидальный магнитный сердечник с обмоткой, выполняющей роль вторичной обмотки.

Принцип действия трансформатора тока основан на преобразовании тока, протекающего по первичной обмотке, в токи, имеющие существенно меньшие пропорциональные значения, протекающие по вторичным обмоткам.

Фотографии общего вида трансформатора тока приведены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Класс точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746-2015	
1S1 – 1S2	0,2S
2S1 – 2S2	0,5
Класс точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746-2015	
3S1 – 3S2; 4S1 – 4S2; 5S1 – 5S2; 6S1 – 6S2	5P

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: указаны в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Значение
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	126
Номинальный первичный ток, А	1000
Наибольший рабочий первичный ток, А	1200
Номинальная частота питающей сети, Гц	50
Номинальный вторичный ток, А	1
Количество вторичных обмоток для каждой фазы	6
Номинальная вторичная нагрузка (с коэффициентом мощности $\cos \varphi = 0,8$ ), В·А для вторичных обмоток	
1S1 – 1S2	5
2S1 – 2S2	20
3S1 – 3S2; 4S1 – 4S2; 5S1 – 5S2; 6S1 – 6S2	20
Коэффициент безопасности приборов учета и измерений	
1S1 – 1S2	5
2S1 – 2S2	5
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты	
3S1 – 3S2; 4S1 – 4S2; 5S1 – 5S2; 6S1 – 6S2	20
Масса*, кг, не более:	162
Рабочие условия эксплуатации*: диапазон температуры окружающего воздуха, °С	от минус 30 до плюс 55
Средний срок службы*, лет, не менее	50
*Согласно документации производителя. При проведении метрологической экспертизы, проверка указанных характеристик не проводилась.	

Комплектность: приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество
Трансформатор тока LMQB-145 № DH23010033	1
Паспорт	1
Руководство по эксплуатации (Installation and maintenance instruction manual)	1
Упаковка	1

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта.

Поверка осуществляется по ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений:

Техническая документация (паспорт) «ABB Jiangsu Jingke Instrument Transformer Co., Ltd», Китай;

методику поверки:

ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 4.

Таблица 4

Наименование и тип средств поверки
Прибор сравнения КНТ-07
Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000А
Магазин нагрузок СА5018-1
Термогигрометр UNITESS ТНВ 1
Анализатор параметров качества электрической энергии BEL-PQM-6
Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик средств измерений с требуемой точностью.

Идентификация программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует.

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: трансформатор тока LMQB-145 № DH23010033 соответствуют требованиям технической документации (паспорт) «ABB Jiangsu Jingke Instrument Transformer Co., Ltd», Китай.

Производитель средства измерений:

«ABB Jiangsu Jingke Instrument Transformer Co., Ltd», Китай

No.9 Gucheng Road, Su-Su Industrial Park, Suqian, Jiangsu Province, 223800, P.R.China.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений:

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»

Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

телефон: +375 17 374-55-01, факс: +375 17 244-99-38

e-mail: [info@belgim.by](mailto:info@belgim.by)

- Приложение:
1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.
  2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ

А.В. Казачок

Приложение 1  
(обязательное)

Фотографии общего вида средств измерений

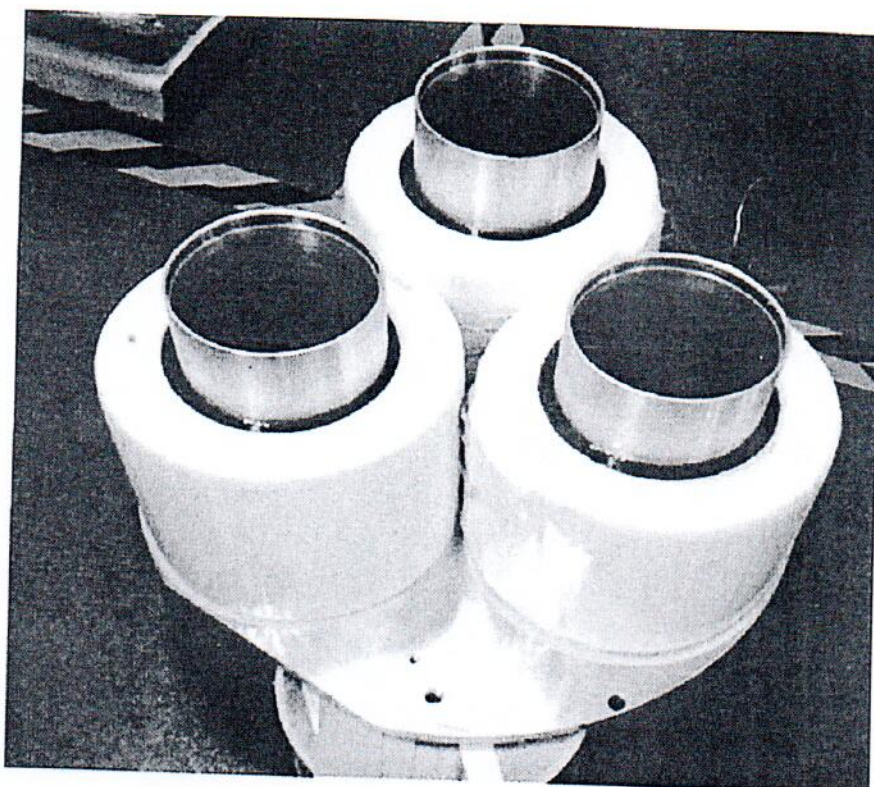


Рисунок 1.1 – Внешний вид трансформатора тока LMQB-145 № DH23010033

<b>ABB</b>		<b>Трансформатор тока</b>				<b>ELK-04</b>	
		DH23010033				101551	
		Q08-BC1					
<b>Тип</b>	<b>LMQB-145</b>	<b>Стандарт</b>	<b>IEC 61869-2</b>		<b>Уровень изоляции</b>	<b>126/230/550kV</b>	
<b>Ur</b>	<b>126kV</b>	<b>Ном. частота</b>	<b>50Hz</b>	<b>Icth</b>	<b>120%</b>	<b>Общий вес</b>	<b>162 кг</b>
<b>Ins.cl</b>	<b>E</b>	<b>Ith</b>	<b>31.5kA/3s</b>	<b>Idyn</b>	<b>79kA</b>	<b>Дата</b>	<b>2023/02</b>
<b>№ обмотки</b>	<b>Коэффициент трансф.</b>	<b>Класс точности</b>	<b>Ном. мощность</b>	<b>Обозначение обмотки</b>			
1	1000/1 A	0.2S FS5	5VA, Rct≤8Ω	1S1-1S2			
2	1000/1 A	0.5 FS5	20VA, Rct≤5Ω	2S1-2S2			
3	1000/1 A	5P20	20VA, Rct≤6Ω	3S1-3S2			
4	1000/1 A	5P20	20VA, Rct≤6Ω	4S1-4S2			
5	1000/1 A	5P20	20VA, Rct≤6Ω	5S1-5S2			
6	1000/1 A	5P20	20VA, Rct≤6Ω	6S1-6S2			
<b>примечан:</b>							
<b>ABB Jiangsu Jingke Instrument Transformer Co., Ltd.</b>							
ABB is a registered trademark of ABB Asea Brown Boveri Ltd. Manufactured by/for a Hitachi Energy company.							

Рисунок 1.2 – Внешний вид маркировки трансформатора тока LMQB-145 № DH23010033

Приложение 2  
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений  
Знак поверки наносится на свидетельство о государственной поверке.