

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 18132 от 4 ноября 2024 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

Автоматизированная система контроля и учета электрической энергии на объекте «Модернизация помещения многофункционального с инвентарным номером 500/D-7101033, расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 3-1» № 15029

Производитель:

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги», г. Минск, Республика Беларусь

Выдан:

Государственному объединению «Столичная торговля и услуги», г. Минск, Республика Беларусь

Документ на поверку:

МРБ МП.4006-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **24 месяца**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 04.11.2024 № 119

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



А.А.Бурак

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 4 ноября 2024 г. № 18132

Наименование типа средств измерений и их обозначение:

Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии на объекте «Модернизация помещения многофункционального с инвентарным номером 500/D-7101033, расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 3-1» № 15029

Назначение и область применения:

Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии на объекте «Модернизация помещения многофункционального с инвентарным номером 500/D-7101033, расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 3-1» № 15029 (далее – АСКУЭ) предназначена для измерения и учёта активной электрической энергии, а также автоматического сбора, накопления, обработки, хранения и отображения полученной информации с дальнейшей передачей информации в энергоснабжающую организацию.

Область применения: коммерческий учёт электрической энергии.

Описание:

АСКУЭ представляет собой многофункциональную двухуровневую автоматизированную систему для коммерческого контроля и учёта электрической энергии с централизованным управлением и распределённой функцией измерений.

АСКУЭ включает следующие уровни:

первый (нижний) уровень включает в себя средства измерений: измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), счётчики электрической энергии (далее – счётчики);

второй (средний) уровень включает в себя устройство сбора и передачи данных (далее – УСПД), реализованное на базе сумматора электронного многофункционального для учета электроэнергии СЭМ-3 (далее – сумматор), обеспечивающего функцию измерения времени, а также сбора, обработки и предоставления информации.

Компоненты нижнего уровня образуют совокупность измерительных каналов (далее – ИК) в составе АСКУЭ. АСКУЭ состоит из 11 ИК (11 точек учёта). Допускается исключение ИК из состава АСКУЭ (уменьшение количества ИК) с соответствующей отметкой в паспорте АСКУЭ. Такие ИК считаются отсутствующими.

Связь между уровнями АСКУЭ осуществляется по каналам связи, обеспечивающим дистанционный сбор и обмен числовыми значениями результатов измерений измеряемых величин по стандартным интерфейсам и протоколам обмена. Информация от счётчиков электроэнергии передаётся на сумматор по проводному интерфейсу RS-485. От сумматора по беспроводной связи через коммуникатор GSM информация передаётся в энергоснабжающую организацию – филиал «Энергосбыт» Республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго».

В АСКУЭ используется встроенное программное обеспечение сумматора (далее – ПО). В АСКУЭ обеспечивается защита от несанкционированных изменений посредством аппаратной блокировки, пломбирования средств учета (счётчиков) и сумматора, а также организацией многоуровневого доступа к текущим данным и параметрам настройки (индивидуальный пароль, программные средства защиты баз данных).

В АСКУЭ в качестве измерительных компонентов используются средства измерений (далее – СИ) утверждённых типов, внесённые в Государственный реестр СИ Республики Беларусь и своевременно проходящие государственную поверку с установленным интервалом времени между государственными поверками, указанным в сертификате об утверждении типа СИ. Перечень используемых СИ указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и обозначение типа СИ	Обозначение модификаций (исполнений) используемых СИ	Производитель СИ
Сумматоры электронные многофункциональные для учета электроэнергии СЭМ-3	СЭМ-3	УПП «Микрон», г. Витебск, Республика Беларусь
Счётчики электрической энергии переменного тока статические «Гран-Электро СС-301»	СС301-5.1/U/РК	НПООО «ГРАН- СИСТЕМА-С», г. Минск, Республика Беларусь
Трансформаторы тока Т-0,66УЗ	ТШП-0,66-1 УЗ	ОАО «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА», г. Минск, Республика Беларусь
Трансформаторы тока измерительные серий ТС, ТСН, ТА, ТМ, ТW, ТР	ТСН8	Фирма «CIRCUTOR S.A.», Испания
	ТСН10	
Примечание – Допускается замена СИ, входящих в состав АСКУЭ, на аналогичные СИ утверждённых типов, внесённые в Государственный реестр СИ Республики Беларусь и проходящие государственную поверку с установленным интервалом времени между государственными поверками, указанным в сертификате об утверждении типа СИ, с обязательными метрологическими требованиями, соответствующими указанным в настоящем описании типа.		

Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении 1.

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений представлена в приложении 2.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2

Наименование	Значение
Пределы допускаемого смещения шкалы часов УСПД АСКУЭ относительно национальной шкалы UTC (BY), с	± 1
Пределы допускаемого смещения шкалы часов счётчиков электрической энергии относительно шкалы часов УСПД АСКУЭ, с	± 4
Пределы допускаемой относительной погрешности измерительных каналов АСКУЭ при измерении активной электрической энергии $\delta_{ик}$, %	приведены в таблице 3
Пределы допускаемой абсолютной погрешности накопления активной электрической энергии при опросе счетчиков электрической энергии, е.м.р.*	± 1
*е.м.р. – Единица младшего разряда индикатора счётчика электрической энергии.	

Таблица 3

№ ИК	Наименование ИК (точка учёта)	Счётчики электрической энергии		Трансформаторы тока		δ _{ик} , %
		Обозначение	Кл.т. ¹⁾	Обозначение	Кл.т. ²⁾	
1	ТП-40 Т1 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH10	0,2S	±0,7
				TCH10	0,2S	
				TCH10	0,2S	
2	ТП-40 Т2 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH10	0,2S	±0,7
				TCH10	0,2S	
				TCH10	0,2S	
3	ТП-40 Т3 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH10	0,2S	±0,7
				TCH10	0,2S	
				TCH10	0,2S	
4	ТП-41 Т1 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH10	0,2S	±0,7
				TCH10	0,2S	
				TCH10	0,2S	
5	ТП-41 Т2 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH10	0,2S	±0,7
				TCH10	0,2S	
				TCH10	0,2S	
6	ТП-39 Т1 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH8	0,2S	±0,7
				TCH8	0,2S	
				TCH8	0,2S	
7	ТП-39 Т2 ТЦ «Столица»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH8	0,2S	±0,7
				TCH8	0,2S	
				TCH8	0,2S	
8	ТП-37 Т1 ГО «ГАИП»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH8	0,2S	±0,7
				TCH8	0,2S	
				TCH8	0,2S	
9	ТП-37 Т2 ГО «ГАИП»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	TCH8	0,2S	±0,7
				TCH8	0,2S	
				TCH8	0,2S	
10	ТП-38 Т1 ГО «ГАИП»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	ТШП-0,66-1 У3	0,5S	±0,9
				ТШП-0,66-1 У3	0,5S	
				ТШП-0,66-1 У3	0,5S	
11	ТП-38 Т2 ГО «ГАИП»	СС301-5.1/U/PK	0,5S	ТШП-0,66-1 У3	0,5S	±0,9
				ТШП-0,66-1 У3	0,5S	
				ТШП-0,66-1 У3	0,5S	

¹⁾ Класс точности при измерении активной электрической энергии по ГОСТ 31819.22-2012.

²⁾ Класс точности по ГОСТ 7746-2015.

Примечание – Указанные в настоящей таблице обязательные метрологические требования не распространяются на отсутствующие ИК.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Значение
Диапазон температуры окружающего воздуха в условиях эксплуатации для компонентов АСКУЭ, °С:	
сумматор	от минус 20 до плюс 55
счётчики	от минус 40 до плюс 70
трансформаторы тока	от минус 10 до плюс 40
Верхнее значение относительной влажности воздуха в условиях эксплуатации для компонентов АСКУЭ, %:	
сумматор	90 (при температуре 30 °С)
счётчики	95 (при температуре 30 °С)
трансформаторы тока	98 (при температуре 25 °С)

Комплектность: представлена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Количество
Автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии на объекте «Модернизация помещения многофункционального с инвентарным номером 500/D-7101033, расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 3-1» № 15029 в составе:	1
Сумматор электронный многофункциональный для учета электроэнергии СЭМ-3	1
Счетчик электрической энергии переменного тока статический СС301-5.1/U/РК	11
Трансформатор тока ТШП-0,66-1 УЗ	6
Трансформатор тока ТСН8	12
Трансформатор тока ТСН10	15
Коммуникатор GSM	1
Паспорт АСКУЭ	1
Примечание – Допускается замена СИ, входящих в состав АСКУЭ, на аналогичные СИ утверждённых типов, внесённые в Государственный реестр СИ Республики Беларусь и проходящие государственную поверку с установленным интервалом времени между государственными поверками, указанным в сертификате об утверждении типа СИ, с обязательными метрологическими требованиями, соответствующими указанным в настоящем описании типа.	

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа средств измерений наносится на титульный лист паспорта АСКУЭ.

Поверка осуществляется по МРБ МП.4006-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: отсутствуют.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие: требования к типу средств измерений:

СТБ 2096-2023 «Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Общие технические требования»;

паспорт АСКУЭ;

технические условия на АСКУЭ № 92 от 18 марта 2015 года, выданные филиалом «Энергосбыт» Республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго»;

проектная документация ООО «Инженерно-производственный центр БЕЛЭНЕРГОИНЖПРОЕКТ», Республика Беларусь, № 77/23-ЭП «Модернизация помещения многофункционального с инвентарным номером 500/D-7101033, расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 3-1» в части перевода существующей сети электроснабжения на повышенные расчётные нагрузки»;

акт № 855 от 29.10.2015 приемки законченного комплекса работ по оснащению объекта АСКУЭ;

методику поверки:

МРБ МП.4006-2024 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Автоматизированные системы контроля и учёта электрической энергии. Методика поверки».

Перечень средств поверки: представлен в таблице 6.

Таблица 6

Наименование и тип средств поверки
Источник первичный точного времени УКУС-ПИ 02ДМ в комплекте с индикатором времени «ИБ-1»
Термогигрометр UNITESS THB 1
Примечание – Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

Идентификация программного обеспечения: представлена в таблице 7.

Таблица 7

Идентификационные данные	Значение
Идентификационное наименование ПО	СЭМ-3
Номер версии (идентификационный номер) ПО	—

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя: автоматизированная система контроля и учёта электрической энергии на объекте «Модернизация помещения многофункционального с инвентарным номером 500/D-7101033, расположенного по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 3-1» № 15029 соответствует требованиям СТБ 2096-2023, паспорта АСКУЭ, технических условий на АСКУЭ № 92 от 18 марта 2015 года, проектной документации № 77/23-ЭП, акту приемки № 855 от 29.10.2015.

Производитель средств измерений

Государственное объединение «Столичная торговля и услуги»

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Коллекторная, д. 11, пом. 1

Телефон: +375 017 375-60-83

e-mail: info@stu.by

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений/метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

Телефон: +375 17 374-55-01

факс: +375 17 244-99-38

e-mail: info@belgim.by

- Приложения:
1. Фотографии общего вида средств измерений на 3 листах.
 2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ



А.В. Казачок

Фотографии общего вида средств измерений







Рисунок 1.1 – Структурная схема АСКУЭ

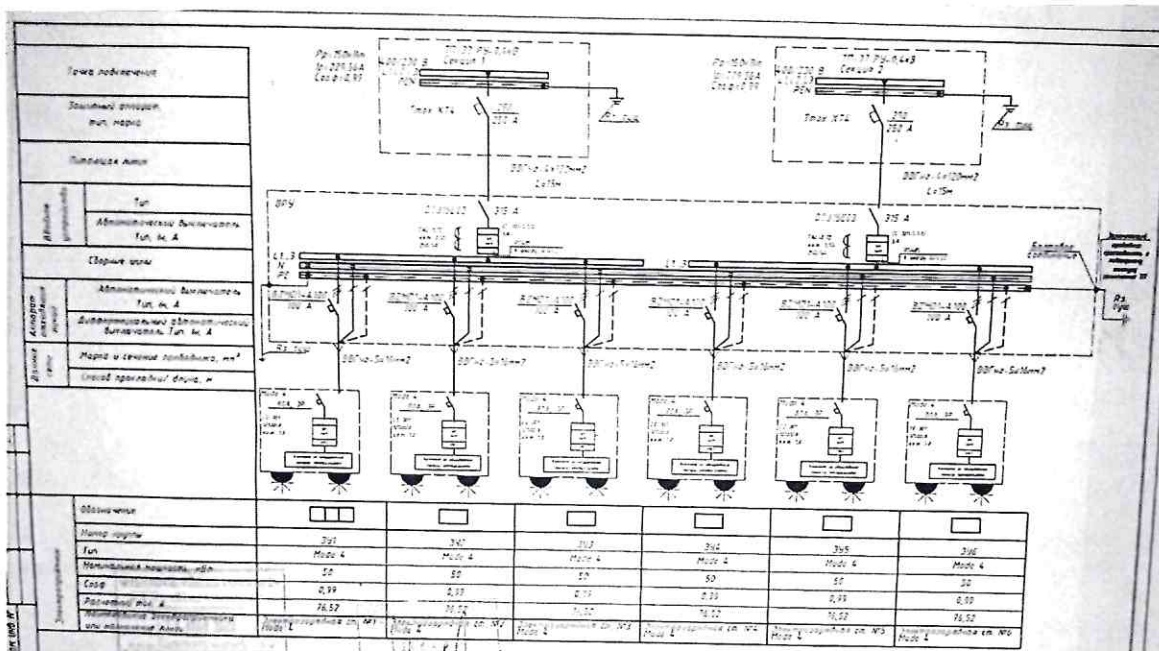


а) ИК ТП-37

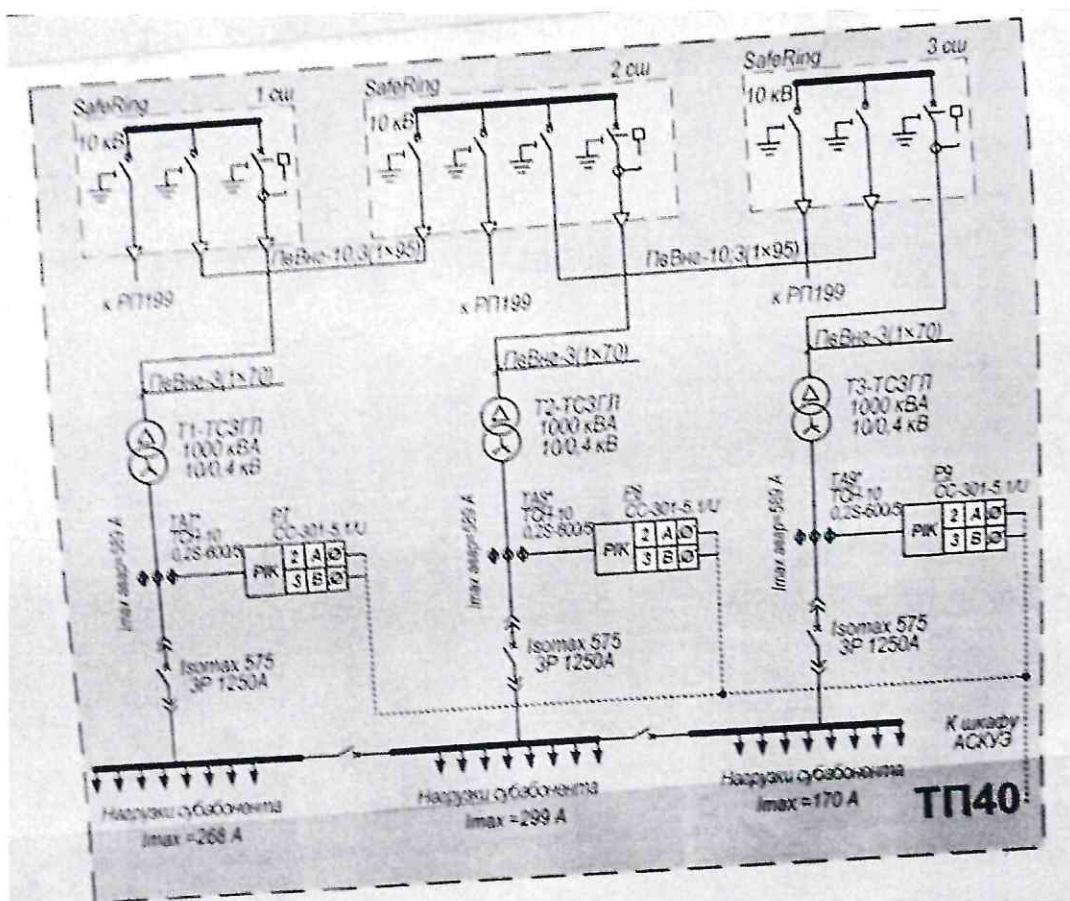


б) ИК ТП-40

Рисунок 1.2 – Структурная схема АСКУЭ

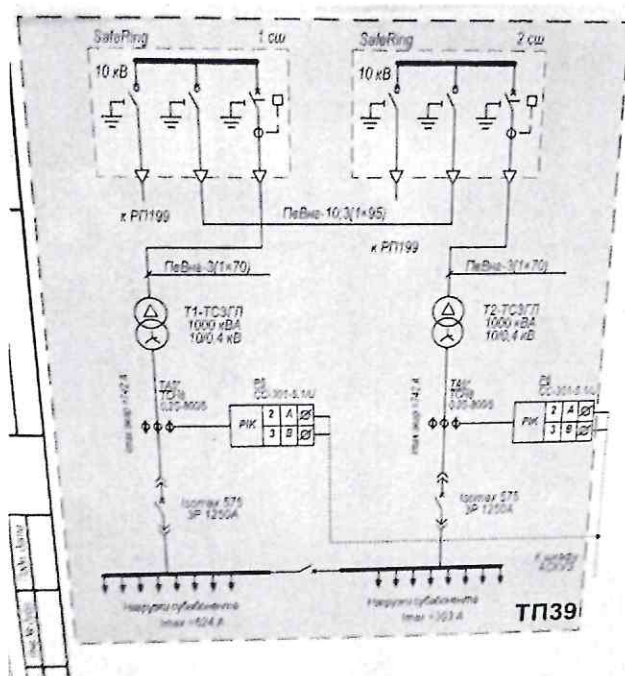

а) ИК ТП-39

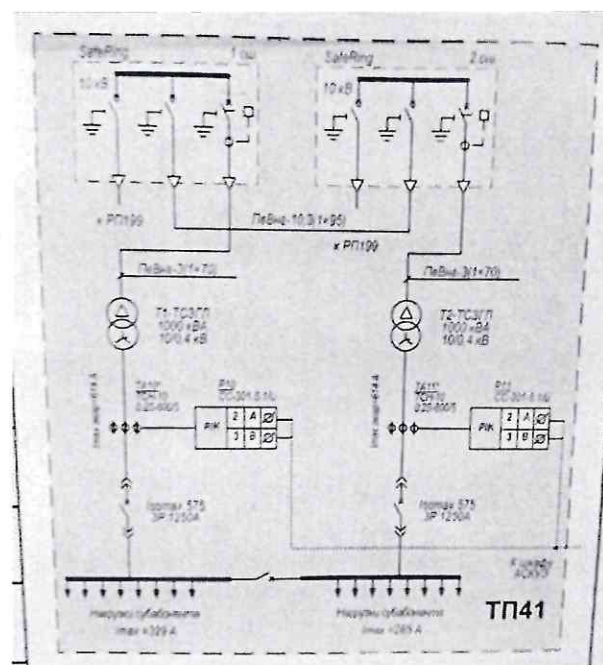

б) ИК ТП-41

Рисунок 1.3 – Структурная схема АСКУЭ

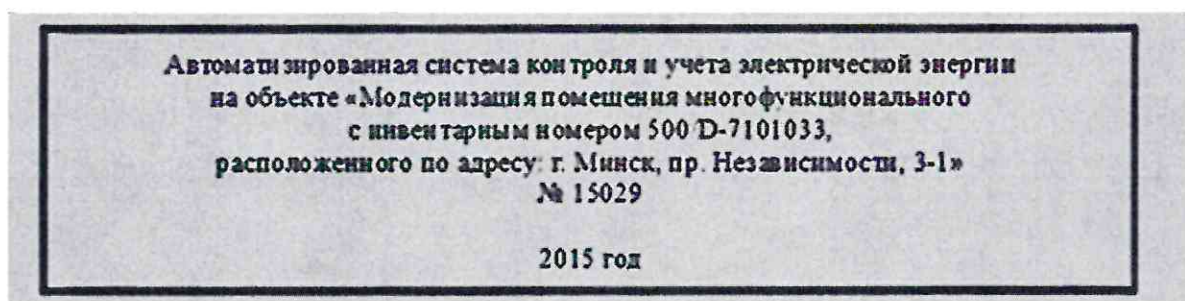


Рисунок 1.4 – Фотография маркировочной таблички АСКУЭ

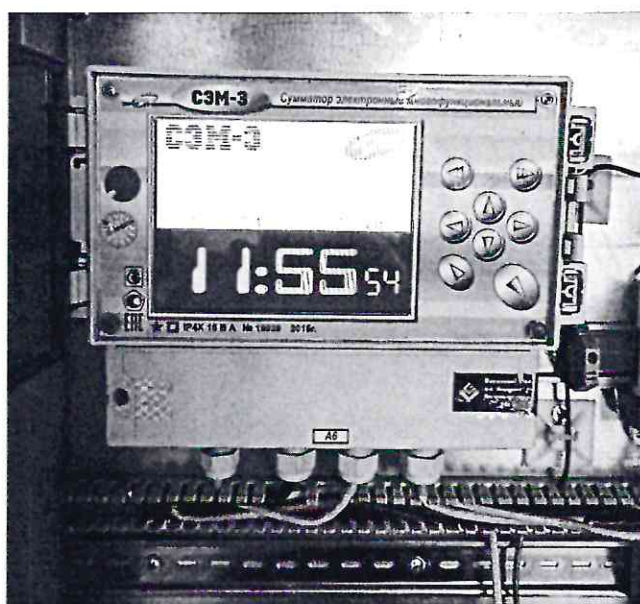


Рисунок 1.5 – Фотография сумматора из состава АСКУЭ

Приложение 2
(обязательное)

Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений

Знак поверки средств измерений наносится на свидетельство о государственной поверке АСКУЭ.