



СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:
CERTIFICATE NUMBER:

6838

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:
VALID TILL:

28 декабря 2015 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений


**"Преобразователи измерительные напряжения переменного тока
ЭП8555",**

изготовитель - **ООО "МНПП "Электроприбор", г. Витебск,
Республика Беларусь (BY),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 13 0018 10** и допущен к применению в Республике Беларусь с 5 ноября 1993 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Заместитель Председателя комитета

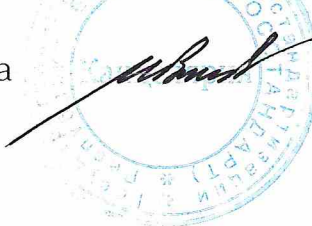

S.A. Ivlev
С.А. Ивлев

28 декабря 2010 г.

НТК по метрологии Госстандарта

№ *13-2010*

28 ДЕК 2010

секретарь НТК *Жеесер*

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
для национального реестра средств измерений

УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП "Витебский ЦСМС"

_____ П.Л. Яковлев

_____ 2010



Преобразователи измерительные напряжения переменного тока ЭП8555

Внесены в национальный реестр средств измерений
Регистрационный № РБ 03 13 0018 10

Выпускают по ГОСТ 12997-84, ГОСТ 24855-81, ГОСТ 12.2.091-2002, ТУ РБ 14401895.006-97, ЗЭП.499.992, ООО "МНПП "Электроприбор", Республика Беларусь.

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные напряжения переменного тока ЭП8555 (далее - ИП), предназначены для линейного преобразования напряжения переменного тока в унифицированный электрический сигнал постоянного тока.

Модификации ЭП8555/1, ЭП8555/2, ЭП8555/6-ЭП8555/9 предназначены для преобразования одного из диапазонов напряжения.

Модификации ЭП8555/3-ЭП8555/5, ЭП8555/7 представляют собой три канала преобразования в одном корпусе - трехканальный ИП.

ИП по заказу изготавливаются со встроенным интерфейсом RS-485 для передачи информации в цифровом коде в автоматизированную систему или на дисплей персональной ЭВМ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИП могут применяться для контроля напряжения электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, для автоматизированных систем управления технологическими процессами энергоёмких объектов различных отраслей промышленности.



ОПИСАНИЕ

По способу преобразования ИП относится к преобразователям с выходным аналоговым сигналом, пропорциональным среднеквадратическому значению входного сигнала.

Информацию несет среднее значение выходного аналогового сигнала.


В зависимости от величины входных и выходных сигналов, вида источника питания ИП имеют девять модификаций.

ИП конструктивно состоят из следующих основных узлов: основания с двумя клеммными колодками; крышки корпуса, двух крышек клеммных колодок; зажимов подключения внешних цепей; печатной платы с элементами схемы; трансформатора питания и входного трансформатора напряжения.

Основание с клеммными колодками, крышка корпуса, крышки клеммных колодок выполнены из изоляционного материала.

Фотография общего вида ИП приведена на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест для нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска клейма знака поверки средств измерений на ИП приведены в приложении А.



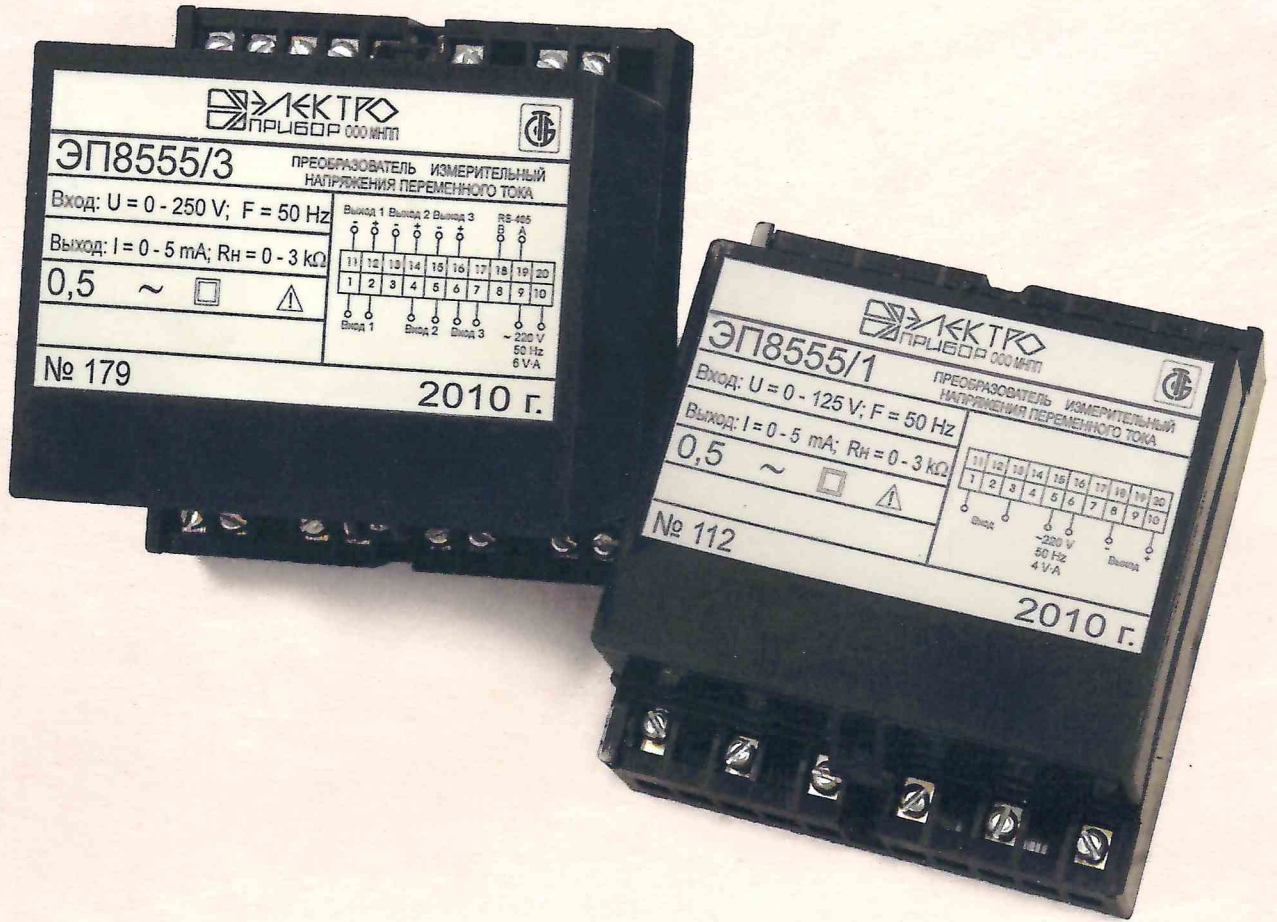


Рисунок 1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики входных и выходных сигналов, сопротивления нагрузки в зависимости от модификаций ИП приведены в таблице 1.

Характеристики приведены для каждого канала преобразования.

Таблица 1

Модификация ИП	Преобразуемый входной сигнал, В		Выходной аналоговый сигнал, мА		Диапазон изменений сопротивления нагрузки, кОм
	Диапазон измерений	Номинальное значение	Диапазон изменений	Нормирующее значение	
ЭП8555/1*	0 - 125	125	0 - 5	5	0 - 3,0
	0 - 250	250			
	0 - 400	400			
	0 - 500	500			
ЭП8555/2*	0 - 125	125	4 - 20	20	0 - 0,5
	0 - 250	250			
	0 - 400	400			
	0 - 500	500			
ЭП8555/3**	0 - 125	125	0 - 5	5	0 - 3,0
	0 - 250	250			
	0 - 400	400			
	0 - 500	500			
ЭП8555/4**	0 - 125	125	4 - 20	20	0 - 0,5
	0 - 250	250			
	0 - 400	400			
	0 - 500	500			
ЭП8555/5**	75-125	125	0 - 5	5	0 - 3,0
ЭП8555/6*	75-125	125	0 - 5	5	0 - 3,0
ЭП8555/7**	75-125	125	4 - 20	20	0 - 0,5
ЭП8555/8*	75-125	125	0 - 5	5	0 - 3,0
	125-250	250	0 - 5	5	0 - 3,0
ЭП8555/9*	75-125	125	4 - 20	20	0 - 0,5
	125-250	250	4 - 20	20	0 - 0,5

* Одноканальный ИП.
** Трехканальный ИП. Входные и выходные сигналы каждого канала одинаковые.

Каждая модификация ИП по заказу может иметь интерфейс RS-485.


Класс точности ИП

0,5

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИП

от нормирующего значения выходного аналогового сигнала во всем диапазоне изменений сопротивления нагрузки ИП, а также при изменении частоты входного сигнала ИП в диапазоне от 45 до 55 Гц

$\pm 0,5 \%$



Описание типа средства измерений

Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей, вызванных изменением влияющих факторов от нормальных значений, до любых значений в пределах рабочих условий применения, в процентах от нормирующего значения выходного аналогового сигнала:

а) при изменении температуры окружающего воздуха от $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ до минус 30°C и плюс 50°C на каждые 10°C $\pm 0,4\%$

б) при воздействии относительной влажности $(95 \pm 3)\%$ при температуре 35°C $\pm 0,9\%$

в) при изменении напряжения питания ИП от 220 до 187 и 242 В $\pm 0,25\%$

г) при влиянии внешнего однородного магнитного поля переменного тока с магнитной индукцией $0,5\text{ мТл}$ при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля $\pm 0,5\%$

д) при искажении формы кривой входного напряжения до 20% $\pm 0,5\%$

Время установления выходного аналогового сигнала ИП, с, не более 0,5

Питание ИП ЭП8555/1-ЭП8555/7 осуществляется от сети переменного тока напряжением $(220 \begin{smallmatrix} +22 \\ -33 \end{smallmatrix})\text{ В}$, частотой $(50 \pm 0,5)\text{ Гц}$.

Питание ИП ЭП8555/8, ЭП8555/9 осуществляется от измерительной цепи.

Мощность, потребляемая ИП от цепи питания, В·А не более:

– для ЭП8555/3-ЭП8555/5, ЭП8555/7; 6,0
 – для ЭП8555/1, ЭП8555/2, ЭП8555/6 4,0

Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи, при номинальных значениях преобразуемых входных сигналов, В·А, не более:

– для ЭП8555/1, ЭП8555/2, ЭП8555/6 1,0
 – для ЭП8555/3-ЭП8555/5, ЭП8555/7 по каждому входу 1,0
 – для ЭП8555/8, ЭП8555/9 6,0

Условия эксплуатации:

– температура окружающего воздуха, $^\circ\text{C}$ от минус 30 до плюс 50
 – относительная влажность 95% при 35°C

Габаритные размеры ИП, мм, не более 110 x 120 x 125

Масса ИП, кг, не более


– для ЭП8555/3-ЭП8555/5, ЭП8555/7 1,5
 – для ЭП8555/1, ЭП8555/2, ЭП8555/6, ЭП8555/8, ЭП8555/9 1,0

Средний срок службы, лет, не менее 12

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 50000

Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002

оборудование класса II



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку на корпусе ИП в верхнем правом углу и на эксплуатационную документацию способом, аналогичным с выполнением других надписей и знаков.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество
ЗЭП.499.992	Преобразователь измерительный напряжения переменного тока ЭП8555	1
ЗЭП.499.992-02 ПС	Паспорт	1
ЗЭП.499.992 РЭ	Руководство по эксплуатации	Количество по заказу
МП.ВТ.113-2005	Методика поверки	Количество по заказу
WAGO 209-106	Кронштейн для крепления на DIN-рейку	2*
Покупной	Винт 3x6.01. ГОСТ 11650	2*
Покупной	Винт 3x10.01. ГОСТ 11652	2*
8ЭП.832.781	Коробка картонная упаковочная	1
* Поставляется по заказу.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ


ТУ РБ 14401895.006-97. Преобразователи измерительные переменного тока ЭП8554 и напряжения переменного тока ЭП8555. Технические условия;

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия;

ГОСТ 24855-81. Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия;

ГОСТ 12.2.091-2002. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования;

МП.ВТ.113-2005. Преобразователи измерительные переменного тока ЭП8554 и напряжения переменного тока ЭП8555. Методика поверки.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные напряжения переменного тока ЭП8555 соответствуют требованиям ТУ РБ 14401895.006-97, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 24855-81, ГОСТ 12.2.091-2002.

Государственные контрольные испытания проведены:

– РУП "Витебский ЦСМС", 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.6.0.0003 от 10.06.2008 г;

– Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, аттестат аккредитации № ВУ/112.02.1.0.0025 от 25.09.94 г.

Межповерочный интервал 12 месяцев.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно - производственное предприятие "Электроприбор". Сокращенно – ООО "МНПП "Электроприбор", Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1, тел./факс (10-375-212) 37-28-16, electropribor@mail.ru, www.electropribor.com.

Начальник отдела государственной
поверки электрических средств измерений
и испытаний РУП "Витебский ЦСМС"



В.А. Хандогина

Директор ООО "МНПП "Электроприбор"



Н.П. Тверитин

