

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ
Директор Республиканского
унитарного предприятия
“Белорусский государственный
институт метрологии”
_____ Н.А. Жагора
“ ____ ” _____ 2006

Трансформаторы тока измерительные проходные TSR, TTR, ВВ	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____
---	---

Выпускают по документации фирмы "ABB s.r.o." (Чешская Республика).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы тока измерительные проходные TSR, TTR, ВВ (далее - трансформаторы) предназначены для передачи сигнала измерительной информации средствам измерений, приборам защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока номинальной частотой 50 или 60 Гц.

Применяются в распределительных установках высокого напряжения, схемах измерения и учета электроэнергии.

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы тока измерительные проходные TSR, TTR, ВВ конструктивно представляют собой металлический корпус с залитой эпоксидной смолой вторичной обмоткой.

Первичная обмотка трансформаторов типа ВВ состоит из секций, сердечником которой является измерительная линия установки высокого напряжения. Первичная обмотка трансформаторов типа TSR, TTR выполнена в виде стального сердечника, жестко закрепленного в корпусе трансформатора.

Внешний вид трансформаторов приведен на рисунках 1, 2 и 3.

Место нанесения государственного поверительного клейма-наклейки указано в приложении А



Рисунок 1 – Трансформатор тока измерительный проходной ТТР.



Рисунок 2 – Трансформатор тока измерительный проходной TSR.



Рисунок 3 – Трансформатор тока измерительный проходной ВВ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс точности по ГОСТ 7746-2001(МЭК 44-1:1996):

- обмотки для измерений	0,2; 0,2S; 0,5; 0,5 S; 1,0;
- обмотки для защиты	3,0 5P; 10P
Номинальное рабочее напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12
Номинальный первичный ток $I_{1ном}$, А	
- TSR	от 10 до 400
- TTR	от 100 до 2500
- ВВ	от 1000 до 5000
Номинальный вторичный ток, $I_{2ном}$, А	1, 5
Номинальная вторичная нагрузка $S_{2ном}$ с коэффициентом мощности $\cos \varphi = 0,8$, В А	
- TSR, TTR	2,5; 5; 10; 15; 20; 25; 30
- ВВ	2,5; 5; 10; 15; 20; 25; 35
Коэффициент безопасности	5, 10
Количество вторичных обмоток	от 1 до 3

Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета
Таблица 1

Класс точности по ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996)	Первичный ток в % от номинального значения	Пределы допускаемой погрешности	
		Токовой, %	угловой, '
0,2	5	$\pm 0,75$	$\pm 30'$
	20	$\pm 0,35$	$\pm 15'$
	100-120	$\pm 0,20$	$\pm 10'$
0,2S	1	$\pm 0,75$	$\pm 30'$
	5	$\pm 0,35$	$\pm 15'$
	20	$\pm 0,2$	$\pm 10'$
	100	$\pm 0,2$	$\pm 10'$
	120	$\pm 0,2$	$\pm 10'$
0,5	5	$\pm 1,50$	$\pm 90'$
	20	$\pm 0,75$	$\pm 45'$
	100	$\pm 0,50$	$\pm 30'$
	120	$\pm 0,50$	$\pm 30'$
0,5S	1	$\pm 1,50$	$\pm 90'$
	5	$\pm 0,75$	$\pm 45'$
	20	$\pm 0,50$	$\pm 30'$
	100	$\pm 0,50$	$\pm 30'$
	120	$\pm 0,50$	$\pm 30'$
1,0	5	$\pm 3,0$	$\pm 180'$
	20	$\pm 1,5$	$\pm 90'$
	100-120	$\pm 1,0$	$\pm 60'$
3,0	50-120	$\pm 3,0$	---

Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для защиты

Таблица 2

Класс точности по ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996)	Пределы допускаемой погрешности	
	токовой, %	угловой, '
5P	±1,0	±60'
10P	±3,0	---

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха
- относительная влажность

от минус 5 °С до плюс до 40 °С
95 % при температуре 40 °С

Габаритные размеры, мм, не более

- TSR 605 x 335 x 170
- TTR 502 x 252 x 192
- BB 500 x 390 x 322

Масса, кг, не более

- TSR 33
- TTR 24
- BB 45

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносят на эксплуатационную документацию методом типографической печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- трансформатор тока 1 шт.;
- паспорт 1 экз.;
- сертификат о штучных испытаниях 1 экз.;
- инструкция по эксплуатации 1 экз. на 5 шт.;
- упаковка 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996) "Трансформаторы тока. Общие технические условия"
- ГОСТ 8.217-2003 "Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трансформаторы тока соответствуют требованиям ГОСТ 7746-2001 (МЭК 44-1:1996) и документации фирмы "ABB s.r.o." (Чешская Республика).

Межповерочный интервал – 48 месяцев.

Научно-исследовательский центр испытаний
средств измерений и техники РУП "БелГИМ"
Адрес: г. Минск, Старовиленский тракт, 93
тел. 234-98-13
Аттестат аккредитации № ВУ 112.02.1.0.0025

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "ABB s.r.o." (Чешская Республика)
Адрес: Sokolovska 84-86
186 00 Praha 8, Czech Republic
PTPM Brno Videnska 117
619 00 Brno, Czech Republic
телефон (+375) 547 152 609, факс (+375) 547 152 626.

Начальник научно-исследовательского
центра испытаний средств измерений и
техники РУП "БелГИМ"

С.В. Курганский

2006

" ____ " _____


Начальник производственно-исследовательского
отдела измерений электрических
величин РУП "БелГИМ"

Т.А. Коломиец

2006

" ____ " _____

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

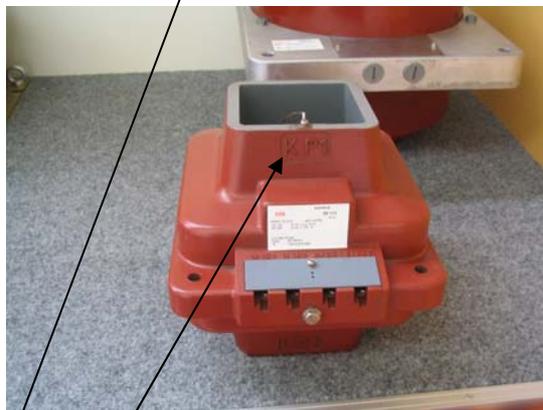

Место нанесения государственного поверительного клейма-наклейки.

Рисунок А.1 Место нанесения государственного поверительного клейма-наклейки.