

**Республиканское унитарное предприятие
«Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»**

ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель
тел. (0232) 26 33 01, факс (0232) 26 33 00
e-mail: mail@gomelcsms.by, www.gomelcsms.by

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аттестации методики (метода) измерений**

№ 026/2026 от 04.06.2026 г.


Методика (метод) измерений толщины стенки трубопровода и сосудов, работающих под давлением методом прямых измерений, разработанная в Частном унитарном предприятии по оказанию услуг «ЛабГарант», 220002, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова П. М., д. 25, пом. 3, офис 443,

установленная в АМИ.КЛ 0121-2026 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Толщина стенки трубопроводов и сосудов, работающих под давлением. Методика измерений»,

аттестована в соответствии с требованиями Правил осуществления метрологической оценки в виде работ по аттестации методик (методов) измерений, утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. № 43.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует метрологическим требованиям к измерениям, а также своему назначению.

Заместитель директора
Государственного предприятия
«Гомельский ЦСМС»

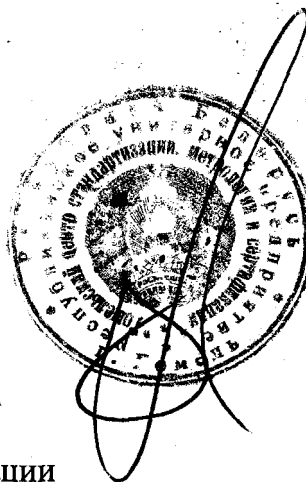

В.А.Мелешко

Дата выдачи свидетельства об аттестации
методики (метода) измерений

04 июня 2026 г.

Серия ГМ № 00551

Рабочие характеристики, включая показатели точности измерений,
методики (метода) измерений:

Измеряемая величина	Диапазон измерений, мм	Относительное стандартное отклонение повторяемости σ_r , %	Относительное стандартное отклонение промежуточной прецизионности $\sigma_{1(t0)}$, %	Относительный предел повторяемости (для числа повторных измерений 5) r , %	Относительный предел промежуточной прецизионности (для числа изменяющихся условий 2) $R_{1(t0)}$, %	Относительная расширенная неопределенность U ($P=95\%$, $k=2$), %
Толщина	от 1,0 до 300,0	0,3	0,3	1,2	0,9	17,0