

Паспорт конденсаторного трансформатора напряжения

СРЕЕ 362 F-C 1989г.

№ 33031 _ 7786580

ПС «Прокат»

2942 1522-27



Wiederholungsfragen
Wiederholungsfragen

Capacitor Voltage Transformer

Standards IEC 186-1969


Type CPFE 362 F-C
Made in Sweden 1983

Capacitor Voltage Divider

Type	CPSE 362 N-CE	No	33031
Mass	430 KG		

Intermediate Voltage Transformer

Type	EOCE 24 C	No	7341 029-031
	MoBB	275	KG

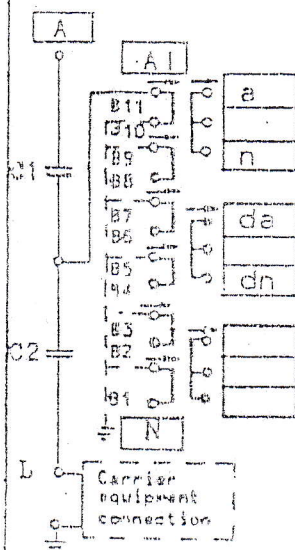

Rated voltage

Highest system voltage

Insulation level

Rated Frequency

Total capacitance

Capacitance C1 0.0084

Nominal intermediate voltage

Transformer adjustment range

From a total of 60 individuals in the study group, 10 were excluded from the analysis because they did not provide a blood sample or had missing data on one or more variables.

A

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered.

330/Y3

302

570-13

50

$$0.0079$$

C1+02

222671

AI

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

LEEDS

05	$\frac{9}{10}$	53
----	----------------	----

Winding	a	-n	-	da
---------	---	----	---	----

Voltage	100/V3	100
---------	--------	-----



Burden	90	100
--------	----	-----

Class	0.5		3P
-------	-----	--	----

Burden and class of accuracy apply on condition that the transformer is connected in accordance with instruction

- | | |
|--------|--|
| A | Линейн. вывод емкостного делителя напряж. |
| A1 | Выводной болт фарфорового изолятора магнитного трансформ.напряжения |
| A1-B11 | Главная обмотка магнитного трансформ.напряжения |
| B1-B10 | Подстроечные обмотки |
| a-n | Вторичные обмотки |
| da-dn | " " |
| d1-d2 | Выводы демпфир.схемы.d1 и d2 должны быть соединены
Не заземлять. |
| N | Земляной зажим |
| L | Низковольтный вывод емкостного делителя напряжения.
Должен быть заземлен, если несущее оборудование не
используется.У трансформ.средн.напряж.типа EOC.24
CL расположен в клеммной коробке,у типов EOC.24 и
EOC.24E - в нижней части емкостного делителя напряжения |

				Дат. изд.	23.09.1980	Benennung название:	
				Созд. мод.	А.А.		
				Рисов. по	А.А.		
				Секр. по	А.А.		
				Секр. по	А.А.		
ИЗМЕН. REV.	ИЗМ. REVISION	ДАТА DATE	ВНЕС. DATE	LKMO			
						RATING PLATE FOR INTERMEDIATE VOLTAGE TRANSFORMER TYPE EOCE 24 C	
						Табличка данных для трансформатора промежуточного напряжения типа EOCE.24C	

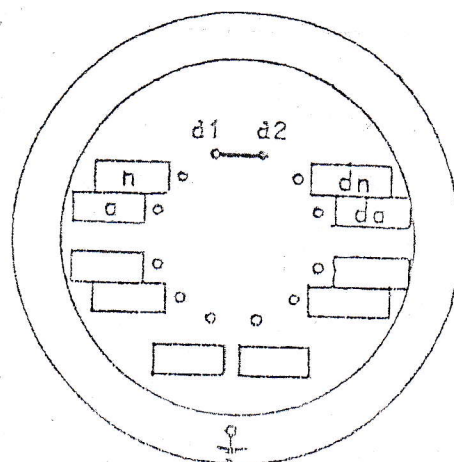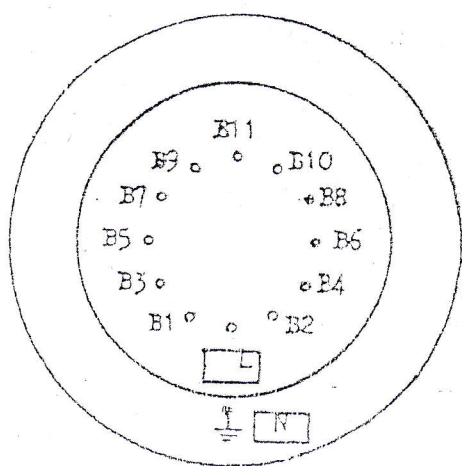

- A Line terminal of the capacitor voltage divider
 A1 Terminal stud on the porcelain bushing of the magnetic voltage transformer
 A1-B11 Main winding of the magnetic voltage transformer
 B1-B10 Trimming windings
 a - n Secondary windings
 do-dn "-
 d1-d2 Damping circuit terminals. d1 and d2 shall be connected.
 Not to be earthed
 N Earth clamp
 L Low-voltage terminal of the capacitor voltage divider
 Must be earthed if carrier equipment not in use
 L located in the terminal box for IVT type EOC. 24 C
 and at the lower part on CVD for types EOC. 24 D and EOC. 24 E

942 1522-27

ASEA
 Made in Sweden
 Fabrikat av ASEA
 Изгот. в Швеции

Емкости, делитель напряжения
 Тип CPSE 362 N-CPSE
 Масса 430 кг

Конденсаторный трансформ. напряж.

Стандарты IEC 186-1969

Тип CPSE 362 P-C

Изгот. в Швеции

Трансформатор среднего напряжения

Тип EOC 24 C No 7341 029-031

Масса 275 кг

Номинальное напряжение
 Высшее напряж. системы
 Уровень изоляции
 Номинальная частота
 Общая емкость
 Емкость C1
 Номинальное среднее напряжение

А - N 330/V3
 362
 570-1300
 50
 0.0079
 0.1165
 C1+C2 0.1269
 A1 - N 22267/V3

кВ
 кВ
 кВ
 Гц
 мкФ
 мкФ
 В

Диапазон регулир. трансформ.

$\pm 121 \pm 0.05 \%$ V_r 1.5

Обмотка	a - n	da - dn	-	-	-
Напряж.	100/V3	100	-	-	-
Нагрузка	90	100	-	-	-
Класс	0.5	3P	-	-	-

В
 ВА

Нагрузка и класс точн. действительны при
 подключении трансформатора согл. Инструкции

M3
 LOBIN

ASEA

VOEST-ALPINE
 Industrieanlagenbau
 ETE

ASEA
 Drawing No. L 2647.1012 -005
 XL 130 019-ST

VA-Zg.Nr./-nummer VA-K: Blatt/лист
 JH-KSR 9095-1301

Rev No	Blatt/лист	Von/кз
1	1	1
Format/ формат	D	Revision/ ревизия

КОПИЯ ВЕРНА


Паспорт конденсаторного трансформатора напряжения

СРЕЕ 362 N-C 1989г.

№ 28311 — 7341029



ПС «Сталь»

2942 1522-27

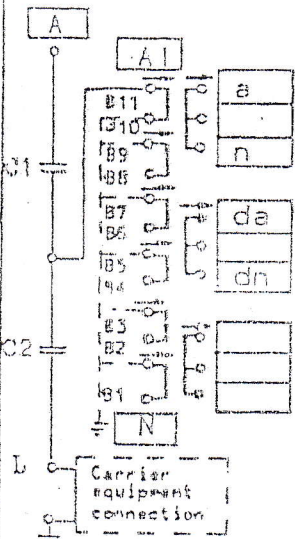		Capacitor Voltage Transformer		Type CPEE 362 N-C																													
Made in Sweden Fabriqué en Suède		Standards IEC 186-1969		Made in Sweden 1983																													
Capacitor Voltage Divider			Intermediate Voltage Transformer																														
Type CPSE 362 N-CE No 28311			Type EOCE 24 C No 7341 029-031																														
Mass 430 KG			Mass 275 KG																														
			Rated voltage 330/V3 V Highest system voltage 362 kV Insulation level 570-1300 kV Rated frequency 50 Hz Total capacitance 0.0079 μF Capacitance C1 0.0084 C2 0.1165 C1+C2 0.1269 μF Nominal intermediate voltage AI -N 22267/V3 V Transformer adjustment range ± 121x0.05 % V 1.5																														
<table border="1"> <tr> <td>Winding</td> <td>a -n</td> <td>-</td> <td>da -dn</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Voltage</td> <td>100/V3</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Burden</td> <td>90</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Class</td> <td>0.5</td> <td></td> <td>3P</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Winding	a -n	-	da -dn	-	-	-	Voltage	100/V3		100				Burden	90		100				Class	0.5		3P				Burden and class of accuracy apply on condition that the transformer is connected in accordance with instruction		
Winding	a -n	-	da -dn	-	-	-																											
Voltage	100/V3		100																														
Burden	90		100																														
Class	0.5		3P																														

- A Линейн. вывод емкостного делителя напряж.
 A1 Выводной болт фарфорового изолятора магнитного трансформ.напряжения
 A1-B11 Главная обмотка магнитного трансформ.напряжения
 B1-B10 Подстроечные обмотки
 a-n Вторичные обмотки
 da-dn " "
 d1-d2 Выводы демпф.схемы. d1 и d2 должны быть соединены
 Не заземлять.
 N Земляной зажим
 L Низковольтный вывод емкостного делителя напряжения.
 Должен быть заземлен, если несущее оборудование не используется. У трансформ.средн.напряж. типа EOC.24
 CL расположен в клеммной коробке, у типов EOC.24 и EOC.24E - в нижней части емкостного делителя напряжения

				Dat./dat. 23.09.16	Benennung название:
				Gez./magn. Alb	RATING PLATE FOR INTERMEDIATE VOLTAGE TRANSFORMER TYPE EOCE 24 C
				Рекон. об. 2	Табличка данных для трансформатора промежуточного напряжения типа EOCE.24C
				Генер. / ПРЗ. 2	
ИЗМЕНЕ- ния	Конт. revision	Дата date	Фами- name	LKMO	

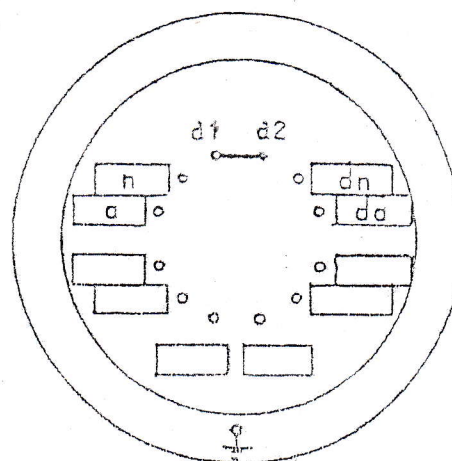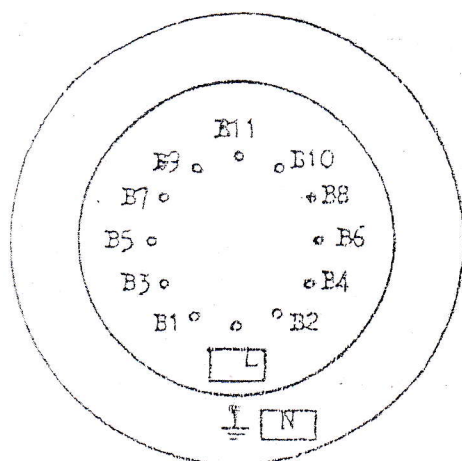

- A Line terminal of the capacitor voltage divider
- A1 Terminal stud on the porcelain bushing of the magnetic voltage transformer
- A1-B11 Main winding of the magnetic voltage transformer
- B1-B10 Trimming windings
- a - n Secondary windings
- do-dn "-
- d1-d2 Damping circuit terminals. d1 and d2 shall be connected. Not to be earthed
- N Earth clamp
- L Low-voltage terminal of the capacitor voltage divider
Must be earthed if carrier equipment not in use
L located in the terminal box for IVT type EOC. 24 C and at the lower part on CVD for types EOC. 24 D and EOC. 24 E

2942 1522-27

ASEA Конденсаторный трансформ. напряж. Тип **CPSE 362 N-C**
Made in Sweden - Fabrikant on Svalde Изгот. в Швеции

Стандарты **IEC 186-1969** Изгот. в Швеции

Емкост. делитель напряжения Трансформатор среднего напряжений

Тип **CPSE 362 N-C** № **23311** Тип **EOCE 24 C** № **7341 029-031**

Масса **430 кг** Масса **225 кг**

Номинальное напряжение **330/V3** кВ
Высшее напряж. системы **362** кВ
Уровень изоляции **570-1300** кВ
Номинальная частота **50** Гц
Общая емкость **0.0079** мкФ
Емкость C1 **0.0084** мкФ C2 **0.1165** мкФ C1+C2 **0.1269** мкФ
Номинальное среднее напряжение **AI - N** **22267/V3** В

Диапазон регулир. трансформ. **± 121±0.05 %** V_r **1.5**

Обмотка	a - n	-	da - dn	-	-	-	-
Напряж.	100/V3		100				
Нагрузка	90		100				
Класс	0.5		3P				

Нагрузка и класс точн. действительны при подключении трансформатора согл. Инструкции

3M3
HLOBIN

ASEA

VOEST-ALPINE
Industrieanlagenbau
ETE

ASEA
Drawing No. **L 2647.1012 -005**
XL 130 019-ST
VA-Zg. Nr. 441100-VA X
Blatt/Blatt 1
JH-KSR 9095-1301

Rev No. 1
Blatt/Blatt 1
von/из 1
Formal/ 1
Revision/ 1

КОПИЯ ВЕРНА

Паспорт конденсаторного трансформатора напряжения

СРЕЕ 362 N-C 1989г.

№ 28312 - 4311030

ПС «Сталь»

2942 1522-27



Made in Sweden
Färdigfabrik i Sverige

Capacitor Voltage Transformer

Standards IEC 186-1969


Type CPSE 362 N-C
Made in Sweden 11983

Capacitor Voltage Divider

Type CPSE 362 N-C No 28312
Mass 430 KG

Intermediate Voltage Transformer

Type EOCE 24 C No 7341 029-031
Mass 275 KG

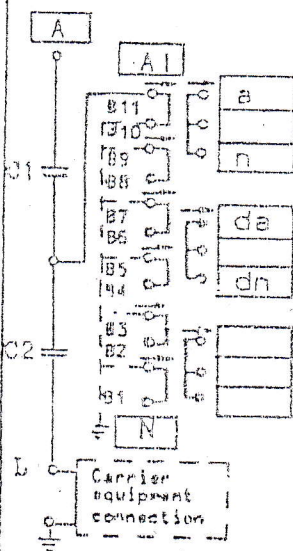

Rated voltage	A -N	330/V3	V
Highest system voltage		362	kV
Insulation level		570-1300	kV
Rated frequency		50	Hz
Total capacitance		0.0079	µF
Capacitance C1	0.0084	C2 0.1165	C1+C2 0.1269
Nominal intermediate voltage	A1 -N	22267/V3	V



Transformer adjustment range $\pm 121 \times 0.05\%$ V_r 1.5

Winding	a -n	-	da -dn	-	-	-
Voltage	100/V3		100			V
Burden	90		100			VA
Class	0.5		3P			

Burden and class of accuracy apply on condition that the transformer is connected in accordance with instruction

- A Линейн. вывод емкостного делителя напряж.
- A1 Выводной болт фарфорового изолятора магнитного трансформ.напряжения
- A1-B11 Главная обмотка магнитного трансформ.напряжения
- B1-B10 Подстроечные обмотки
- a-n Вторичные обмотки
- da-dn " "
- d1-d2 Выводы демпф.схемы. d1 и d2 должны быть соединены
Не заземлять.
- N Земляной зажим
- L Низковольтный вывод емкостного делителя напряж.
Должен быть заземлен, если несущее оборудование не используется. У трансформ.средн.напряж.типа EOCE.24
CL расположен в клеммной коробке, у типов EOCE.24 и EOCE.24E - в нижней части емкостного делителя напряж.

				Dat./Dat. 23.09.16	Benennung: RATING PLATE FOR INTERMEDIATE VOLTAGE TRANSFORMER TYPE EOCE 24 C
				Gez./Name	
				Reviz./Rev.	
				Gez./Reviz.	
Reviz./Rev.	Reviz./Rev.	Dat./Date	Gez./Name	LKMO	Табличка данных для трансформатора промежуточного напряжения типа EOCE.24C

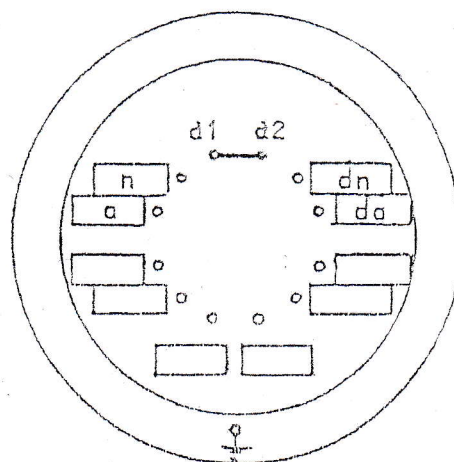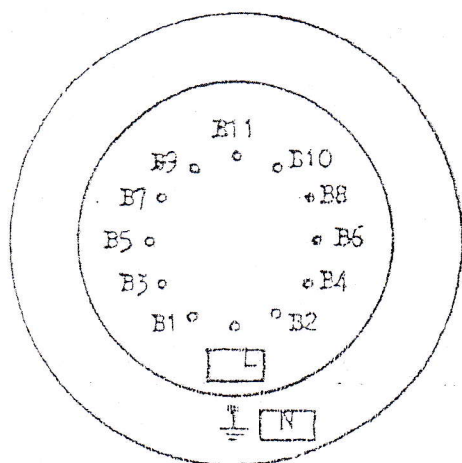

A Line terminal of the capacitor voltage divider

A1 Terminal stud on the porcelain bushing of the magnetic voltage transformer

A1-B11 Main winding of the magnetic voltage transformer

B1-B10 Trimming windings

a - n Secondary windings

do-dn "

d1-d2 Damping circuit terminals. d1 and d2 shall be connected.
Not to be earthed

N Earth clamp

L Low-voltage terminal of the capacitor voltage divider
Must be earthed if carrier equipment not in use

L located in the terminal box for IVT type EOC. 24 C
and at the lower part on CVD for types EOC. 24 D and EOC. 24 E

2942 1522-27

ASEA Made in Sweden Fabrikat av ASEA Изгот. в Швеции		Конденсаторный трансформ. напряж. Стандарты IEC 186-1969		Тип CPSE 362 N-C Изгот. в Швеции II	
Емкостн. делитель напряжения Тип CPSE 362 N-C Масса 430 кг		Трансформатор среднего напряжения Тип EOCF 24 C Масса 275 кг			
Номинальное напряжение Высшее напряж. системы Уровень изоляции Номинальная частота Общая емкость Емкость C1 Номинальное среднее напряжение		330/V3 362 570-1300 50 0.0079 0.1165 22207/V3			
Диапазон регулир. трансформ. $\pm 121 \pm 0.05\%$		V _r 1.5			
Обмотка a - n Напряж. 100/V3 Нагрузка 90 Класс 0.5		da - dn 100 100 3P			
Нагрузка и класс точн. действительны при подключении трансформатора согл. Инструкции					

3M3
SHLOBIN

ASEA

VOEST-ALPINE
Industrieanlagenbau
ETE

ASEA
Drawing No. L 2647.1012-005
XL 130 019-ST
VA-Zg.Nr./номер VA-K Blatt/лист
JH-KSR 9095-1301

Rev No	Blatt/лист	Von/из
1	1	1
Formal/формат	Revision/редакция	
D		

Паспорт конденсаторного трансформатора напряжения

СРЕЕ 362 N-C 1989г.



№ 28313 — 7341031

ПС «Сталь»

[illegible]

- 三

6917 5339 AD (A3) Rev ...

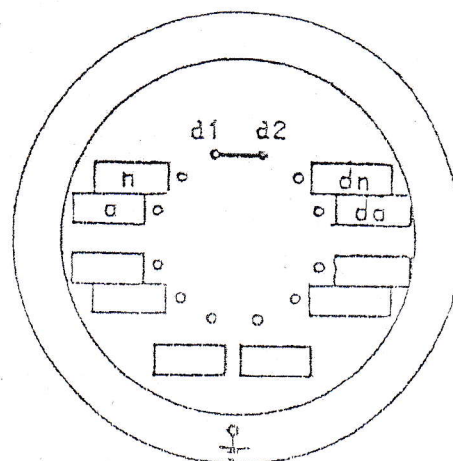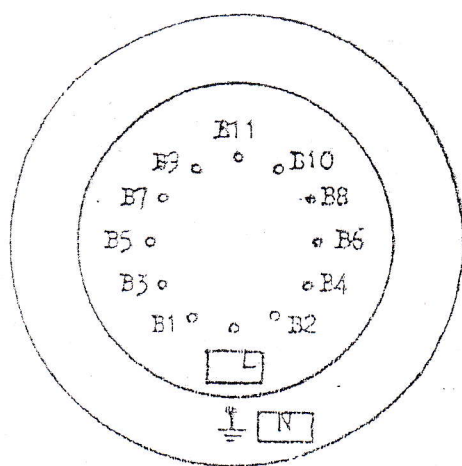

- A Line terminal of the capacitor voltage divider
 A1 Terminal stud on the porcelain bushing of the magnetic voltage transformer
 A1-B11 Main winding of the magnetic voltage transformer
 B1-B10 Trimming windings
 a - n Secondary windings
 da-dn "-
 d1-d2 Damping circuit terminals. d1 and d2 shall be connected.
 Not to be earthed
 N Earth clamp
 L Low-voltage terminal of the capacitor voltage divider
 Must be earthed if carrier equipment not in use
 L located in the terminal box for IVT type EOC. 24 C
 and at the lower part on CVD for types EOC. 24 D and EOC. 24 E

2942 1522-27

ASEA Made in Sweden Fabrikat av ASEA Изгот. в Швеции		Конденсаторный трансформ. напряж. Стандарты IEC 166-1969		Тип CPSE 362 N-C Изгот. в Швеции	
Емкостн. делитель напряжения Тип CPSE 362 N-C Масса 430 кг		Трансформатор среднего напряжения Тип EOCF 24 C No 7341 029-031 Масса 275 кг			
Номинальное напряжение Высшее напряж. системы Уровень изоляции Номинальная частота Общая емкость Емкость C1 0.0084 Номинальное среднее напряжение		A - N 330/V3 362 570-1300 50 0.0079 C1+C2 0.1269 A1 - N 22267/V3			
Диапазон регулир. трансформ. $\pm 121 \pm 0.05 \%$ V ₁ 1.5					
Обмотка a - n Напряж. 100/V3 Нагрузка 90 Класс 0.5		da - dn 100 100 3P			
Нагрузка и класс точн. действительны при подключении трансформатора согл. инструкции					

3M3
HLOBIN

ASEA

VOEST-ALPINE
Industrie- und Anlagenbau
ETE

ASEA
Drawing
No.

L 2647.1012 -005
XL 130 019-ST

VA-Zg.Nr. / ч.номер VA
JH-KSR 9095-1301

Blatt/лист

Rev
No
1

Blatt/лист
1
Format/
D

Von/из
1
Revision/
1

Паспорт конденсаторного трансформатора напряжения

СРЕЕ 362 F-C 1989г.

№ 33030 478 6579

ПС «Прокат»

2942 1522-27



Made in Sweden
Fabriqué en Suède

Capacitor Voltage Transformer

Standards IEC 186-1969


Type CPEE 362 F-C
Made in Sweden 11983

Capacitor Voltage Divider

Type CPSE 362 N-CE No 33030
Mass 430 KG

Intermediate Voltage Transformer

Type EOCE 24 C No 7341 029-031
Mass 275 KG

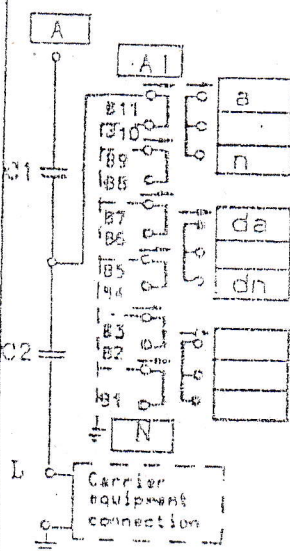

Rated voltage	A -N	330/V3	V
Highest system voltage		362	kV
Insulation level		570-1300	kV
Rated frequency		50	Hz
Total capacitance		0.0079	μF
Capacitance C1	0.0084	C2 0.1165	C1+C2 0.1269 μF
Nominal intermediate voltage	A1 -N	22267/V3	V



Transformer adjustment range $\pm 121 \times 0.05\%$ Vr 1.5

Winding	a -n	-	da -dn	-	-	-
Voltage	100/V3		100			V
Burden	90		100			VA
Class	0.5		3P			

Burden and class of accuracy apply on condition that the transformer is connected in accordance with instruction

- A Линейн. вывод емкостного делителя напряж.
- A1 Выводной болт фарфорового изолятора магнитного трансформ. напряжения
- A1-B11 Главная обмотка магнитного трансформ. напряжения
- B1-B10 Подстроечные обмотки
- a-n Вторичные обмотки
- da-dn " "
- d1-d2 Выводы демпф. схемы. d1 и d2 должны быть соединены
Не заземлять.
- N Земляной зажим
- L Низковольтный вывод емкостного делителя напряжения.
Должен быть заземлен, если несущее оборудование не используется. У трансформ. средн. напряж. типа EOCE.24
CL расположен в клеммной коробке, у типов EOCE.24 и
EOCE.24E - в нижней части емкостного делителя напряжения

Дат. / Dat.	83.09.16	Benennung / Назначение:	RATING PLATE FOR INTERMEDIATE VOLTAGE TRANSFORMER TYPE EOCE 24 C
Сделано / Made	АМ		
Эксп. / Exp.	РЗО		
Секр. / Sec.	РЗО		
Исполн. / Rev.	РЗО		
Рез. / Revision			
Дата / Date			
Сем. / Name	LKMO		

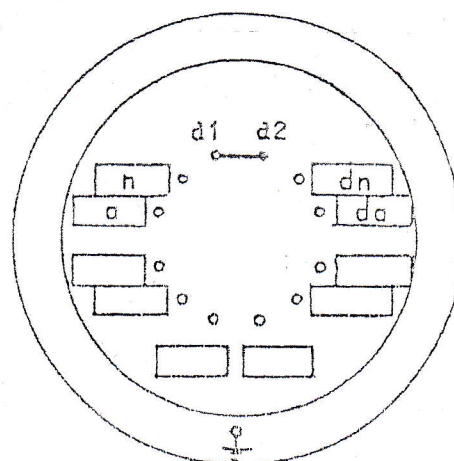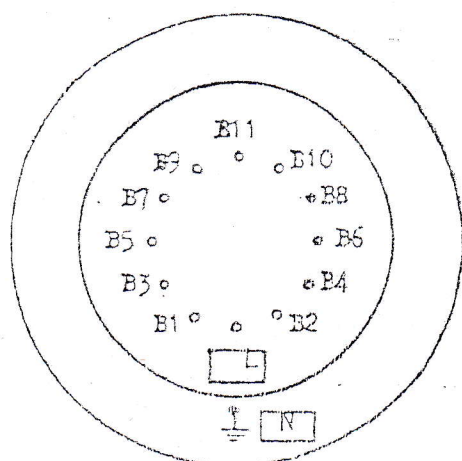

- A Line terminal of the capacitor voltage divider
- A1 Terminal stud on the porcelain bushing of the magnetic voltage transformer
- A1-B11 Main winding of the magnetic voltage transformer
- B1-B10 Trimming windings
- a - n Secondary windings
- do-dn "-
- d1-d2 Damping circuit terminals. d1 and d2 shall be connected. Not to be earthed
- N Earth clamp
- L Low-voltage terminal of the capacitor voltage divider
Must be earthed if carrier equipment not in use
L located in the terminal box for IVT type EOC. 24 C and at the lower part on CYD for types EOC. 24 D and EOC. 24 E

2942 1522-27

ASEA Made in Sweden Fabrikat av ASEA Изгот. в Швеции		Конденсаторный трансформ. напряж. Стандарты IEC 186-1969		Тип CPSE 362 F-C Изгот. в Швеции	
Емкостн. делитель напряжения Тип CPSE 362 H-CPSE Масса 430 кг		Трансформатор среднего напряжения Тип EQCE 24 C No 7331 029-031 Масса 275 кг			
Номинальное напряжение Высшее напряж. системы Уровень изоляции Номинальная частота Общая емкость Емкость C1 Номинальное среднее напряжение		А - N 330/V3 362 570-1300 50 0.0079 C1 0.0084 C2 0.1165 C1+C2 0.1269 A1 - N 22267/V3			
Диапазон регулир. трансформ. $\pm 121 \pm 0.05 \% V_f 1.5$					
Обмотка a - n Напряж. 100/V3 Нагрузка 90 Класс 0.5		da - dn 100 100 3P			
Нагрузка и класс точн. действительны при подключении трансформатора согл. Инструкции					

3M3
HLOBIN

ASEA

VOEST-ALPINE
Industriemittelbau
ETE

ASEA
Drawing
No.

L 2647.1012 -005
XL 130 019-ST

VA-Zg. Nr. 1111111111 VA-K
JH-KSR 9095-1301

Blatt/nr. 1

Rev
No

Blatt/nr. 1

Von/H3

Von/H3

Format/
D

Revision/
1

Паспорт конденсаторного трансформатора напряжения

СРЕЕ 362 F-C 1989г.

№ 33029 7786548

ПС «Прокат»

2942 1522-27



Made in Sweden
Fabriqué en Suède

Capacitor Voltage Transformer

Standards IEC 186-1969


Type CPSE 362 F-C
Made in Sweden 11983

Capacitor Voltage Divider

Type CPSE 362 N-CH No 33029
Class 430 KG

Intermediate Voltage Transformer

Type EOCE 24 C No 7341 029-031
Mass 275 KG

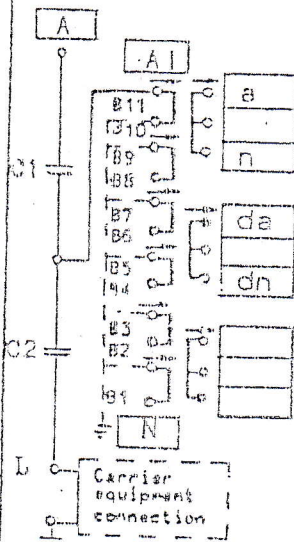



Rated voltage	A -N	330/V3	V
Highest system voltage		362	kV
Insulation level		570-1300	kV
Rated frequency		50	Hz
Total capacitance		0.0079	μF
Capacitance C1	0.0084	C2	0.1165
Nominal intermediate voltage	A1 -N	22267/V3	V
Transformer adjustment range		± 121x0.05 %	Vr 1.5

Winding	a -n	-	da -dn	-	-	-
Voltage	100/V3		100			V
Burden	90		100			VA
Class	0.5		3P			

Burden and class of accuracy apply on condition that the transformer is connected in accordance with instruction

- A Линейн. вывод емкостного делителя напряж.
- A1 Выводной болт фарфорового изолятора магнитного трансформ. напряжения
- A1-B11 Главная обмотка магнитного трансформ. напряжения
- B1-B10 Подстроечные обмотки
- a-n Вторичные обмотки
- da-dn " "
- d1-d2 Выводы демпф. схемы. d1 и d2 должны быть соединены
Не заземлять.
- N Земляной зажим
- L Низковольтный вывод емкостного делителя напряжения.
Должен быть заземлен, если несущее оборудование не используется. У трансформ. средн. напряж. типа EOC.24
CL расположен в клеммной коробке, у типов EOC.24 и EOC.24E - в нижней части емкостного делителя напряжения

Дат. / Dat.	23.09.76	Benennung / название:	RATING PLATE FOR INTERMEDIATE VOLTAGE TRANSFORMER TYPE EOCE 24 C
Сделан / Made	ALL		
Проверен / Checked	ALL		
Сделан / Made	ALL		
Проверен / Checked	ALL		
Исполн. / Exec.	LKMO	Табличка данных для трансформатора промежуточного напряжения типа EOCE.24C	

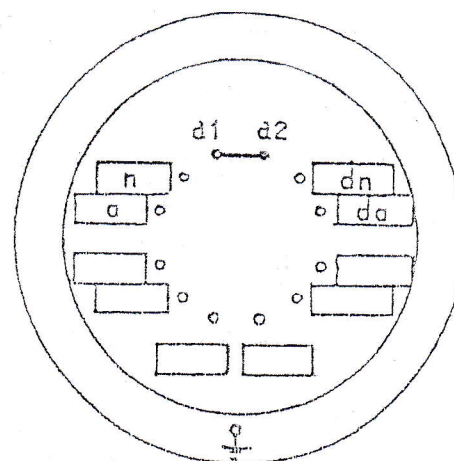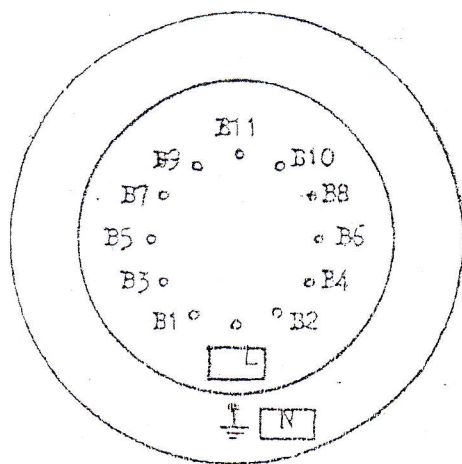

- A Line terminal of the capacitor voltage divider
- A1 Terminal stud on the porcelain bushing of the magnetic voltage transformer
- A1-B11 Main winding of the magnetic voltage transformer
- B1-B10 Trimming windings
- a - n Secondary windings
- da-dn "-
- d1-d2 Damping circuit terminals. d1 and d2 shall be connected. Not to be earthed
- N Earth clamp
- L Low-voltage terminal of the capacitor voltage divider
Must be earthed if carrier equipment not in use
L located in the terminal box for IVT type EOC. 24 C and at the lower part on CVD for types EOC. 24 D and EOC. 24 E

2942 1522-27

		Конденсаторный трансформ. напряж.		Тип CPSE 362 F-C																						
Made in Sweden Färdigfabrik on Svalde Изгот. в Швеции		Стандарты IEC 166-1969		Изгот. в Швеции																						
Емкостн. делитель напряжения		Трансформатор среднего напряжения																								
Тип CPSE 362 N-CE Масса 430 кг	Номинал. напряжение 330/20	Тип EOCF 24 C	Но 7341 029-031	Масса 275 кг																						
Номинал. напряжение Высшее напряж. системы Уровень изоляции Номинал. частота Общая емкость Емкость C1 Емкость C2 Номинал. среднее напряжение		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>A - N</td> <td>330/V3</td> <td>кВ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>362</td> <td>кВ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>570-1300</td> <td>кВ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50</td> <td>Гц</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.0079</td> <td>мкФ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.1165</td> <td>мкФ</td> </tr> <tr> <td>A1 - N</td> <td>22267/V3</td> <td>В</td> </tr> </table>				A - N	330/V3	кВ		362	кВ		570-1300	кВ		50	Гц		0.0079	мкФ		0.1165	мкФ	A1 - N	22267/V3	В
A - N	330/V3	кВ																								
	362	кВ																								
	570-1300	кВ																								
	50	Гц																								
	0.0079	мкФ																								
	0.1165	мкФ																								
A1 - N	22267/V3	В																								
Диапазон регулир. трансформ. ± 121±0.05 %		V _r 1.5																								
Обмотка a - n Напряж. 100/V3 Нагрузка 90 Класс 0.5		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>da - dn</td> <td>100</td> <td>В</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100</td> <td>В</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3P</td> <td>В</td> </tr> </table>				da - dn	100	В		100	В		3P	В												
da - dn	100	В																								
	100	В																								
	3P	В																								
Нагрузка и класс точн. действительны при подключении трансформатора согл. Инструкции																										

3M3
HLOBIN

ASEA

VOEST-ALPINE
Industrie-Anlagenbau
ETE

ASEA
Drawing No. **L 2647.1012 -005**
XL 130 019-ST
VA-Zg.Nr./числ. VA No. **JH-KSR 9095-1301**

Rev No	Blatt/лист	von/из
1	1	1
Format/формат	Revision/редакция	
D		